
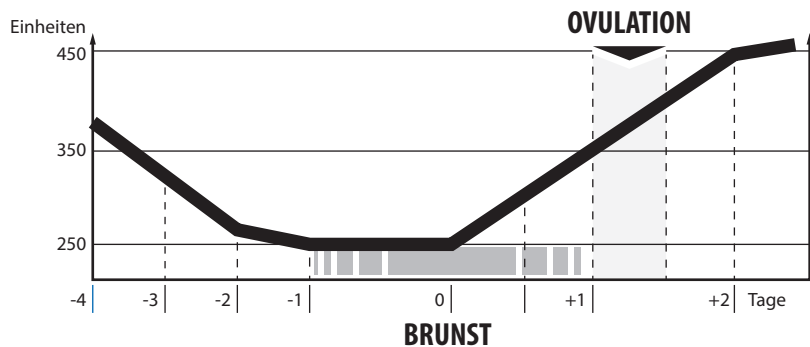


### ANZAHL DER TIERE

	datum	stunde	ergebnis
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

	datum	stunde	ergebnis
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

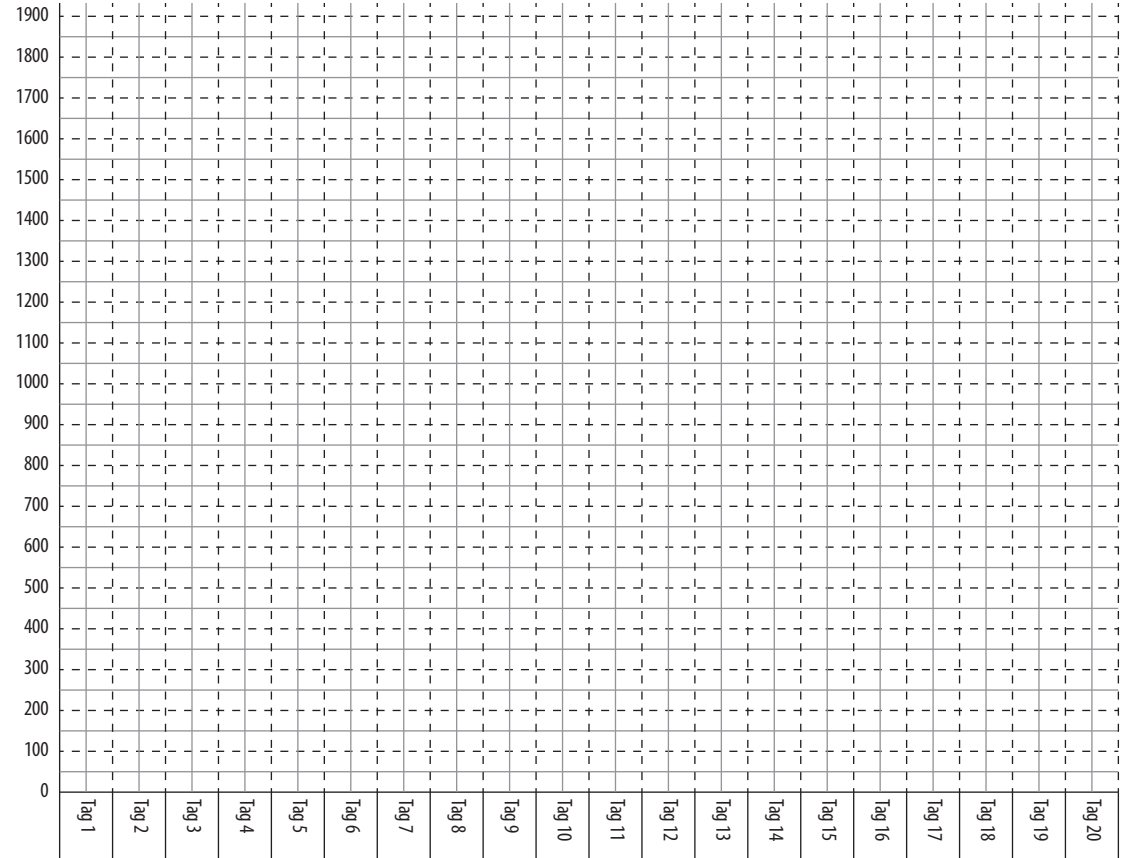

Probendiagramm des Widerstands des Vaginalschleims bei Sauen

#### Vergessen Sie nicht:

- die Sonde zu desinfizieren
- den restlichen Urin oder anderen Schmutz aus der Vulva zu entfernen
- die Messungen stets im selben Teil der Scheide zu führen
- die Sonde in der Vagina immer vor dem Drücken zu drehen
- regelmäßige Messungen durchzuführen

**Vor und nach jeder Messung  
muss der Elektronische  
Detektor unbedingt  
desinfiziert werden**